


Analysierte Gesamtsystemkosten, die vom Marktdesign abhängen (2019 und 2023)

→ Abb. 25

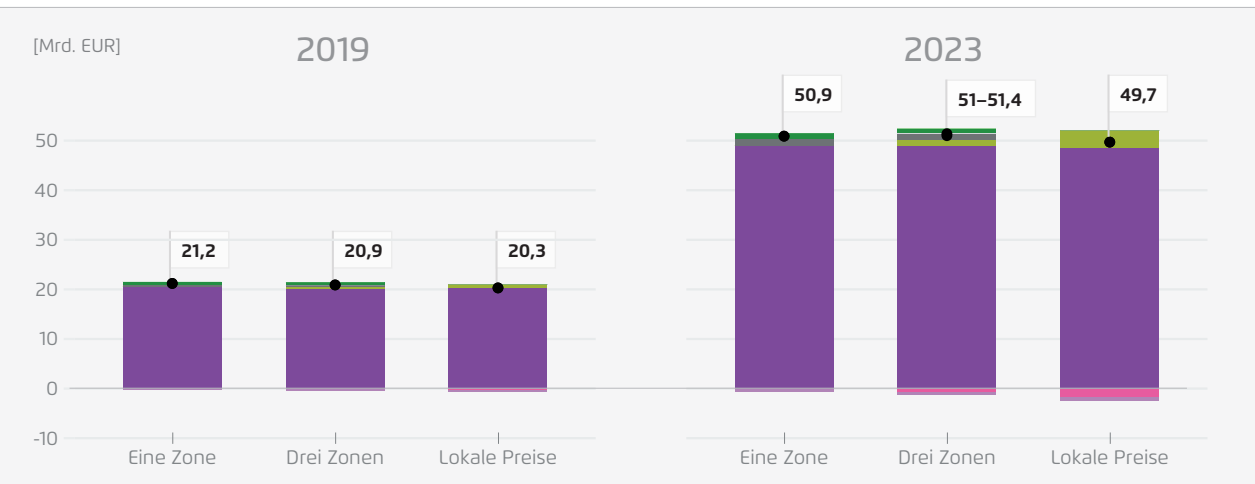

- Summe
- Engpassrenten Ausland
- Engpassrenten Inland
- Redispatch KW + Sp (Untergrenze)
- Redispatch KW + Sp (Modellunsicherheit)
- Redispatch EE ÜNB (Untergrenze)
- Redispatch EE ÜNB (Modellunsicherheit)
- Stromkosten Verbraucher
- Differenzkosten Wind und PV

Agora Energiewende basierend auf Fraunhofer IEE Modellergebnis (2024). Anmerkung: EE = Erneuerbare Energien; ÜNB = Übertragungsnetzbetreiber; KW + SP = Kraftwerke (exkl. Wind und PV) und Speicher