


Modellierter Anteil an Stunden im Jahr mit über 70 Prozent eingesetzter Kraftwerksleistung je lokalem Hub 2023

→ Abb. 28

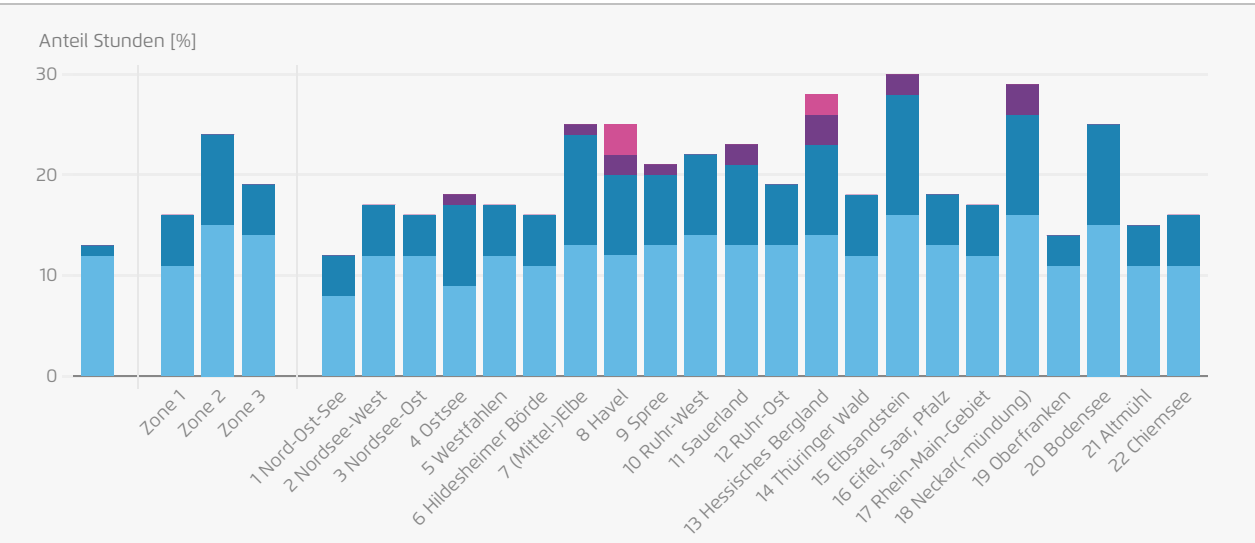

Anteil eingesetzter Kraftwerksleistung je Hub: 70-80 80-90 90-95 95-100